


VZOROVÝ PRIEČNY REZ
VSAKOVACIA KRAJNICA
M 1:50

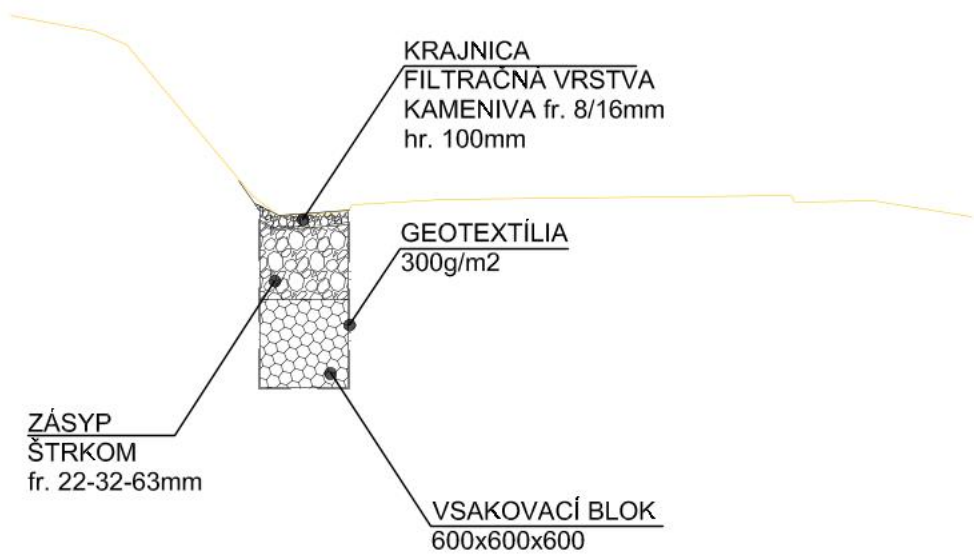

②	NAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA - OPRAVA KOMUNIKÁCIE (ASFALT)			
	ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	AC 11 O; B 50/70; II	50 mm	STN EN 13 108-1
	SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK min. 0,5 kg/m ²	PS; B	0,5kg/m ²	STN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADOVÚ VRSTVU	AC 16 P; B 50/70; II	60 mm	STN EN 13 108-1
	ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK min. 1,0 kg/m ²	PI; B	1,0kg/m ²	STN 73 6129
	CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA	CBGM C8/10	180 mm	STN 73 6126
	NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD; 0/63 G _p	min. 250 mm	STN 73 6126
	SPOLU:		min. 540 mm	

POZNÁMKY:

- pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete prechádzajúce staveniskom;
- v prípade výkopov v ochranných pásmach sietí je nutné postupovať v súlade s pokynmi správcov sietí a pod ich dozorom;
- prípade potreby ochrany týchto sietí je nutné aby zhotoviteľ dal vyhotoviť osobitnú projektovú dokumentáciu na tento účel;
- jednotlivé frakcie kameniva musia byť dodržané
- výrobky, materiály, môžu byť nahradené obdobnými rovnakej alebo vyššej kvality
- terén pod vsakovacím blokom nechať rozrušený, nehutniť len zrovnať
- priepust sa vybúra a miesto neho sa osadí monolitický betónový žľab s čistiacim kusom uložený podľa detailu 4.4

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VÁHO PROJEKT Exnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com	
ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ		
KRAJ:	Košícký		DÁTUM:	01/2024
OBJEDNÁVATEL:	Obec Benatina		STUPEŇ:	DSP
STAVBA:	VODOZÁDRŽNÉ OPRATRENIA V OBCI BEŇATINA		FORMÁT:	1xA4
OBJEKT:	Vzorový priečny rez SO04 – Úprava ľavostrannej priekopy na ceste III/3812		Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
			3.4	